

COMUNE DI SAVIANO

SCUOLA ELEMENTARE "MARIA DI PIEMONTE"

Via Roma - 80039 - Saviano (NA)

- PIANO DI EMERGENZA -


ai sensi del D.Lgs 09/04/2008 (81/2008) e s.m.i.
e del D.M. 10.03.1998

ISTRUZIONI ANALITICHE CIRCA I COMPORTAMENTI DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA

Incedio

In caso di incendio, non panico, non fiamme e fumo in un locale, i presenti devono allontanarsi rapidamente da questo ambiente e uscire di classe, alla fine dell'evacuazione, la porta del locale deve essere chiusa e non deve essere riaperta.

1. Allertare il personale di Primo Intervento, con ordine, parlare in presenza del capo classe che deve assicurare l'evacuazione ordinata (personale, - uso delle scale e uscite) per poi raggiungere il luogo sicuro designato in via d'uscita.
2. Nel caso in cui si è impossibilitati a scendere la via di uscita prevista, usare come riparo il primo griglia vicino, quella più vicina per raggiungere il luogo sicuro o, in assenza, gli occupanti le scale più vicine; chi non può scendere deve rimanere in attesa di essere soccorso.
3. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
4. La scuola è attrezzata con il materiale di prima soccorso, in caso di incendio, il personale deve intervenire per spegnere l'incendio, se non è possibile, deve intervenire per evacuare i presenti.
5. L'uso di apparecchiature con rete di estensione (telefono, fax, computer, ecc.) deve essere evitato.
6. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
7. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
8. Raggiungere la zona esterna di raccolta, il personale di Primo Intervento, in caso di incendio, il personale deve intervenire per spegnere l'incendio, se non è possibile, deve intervenire per evacuare i presenti.
9. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
10. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
11. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
12. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
13. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
14. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.
15. In caso di incendio, non usare le scale, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere, non usare le scale per scendere.

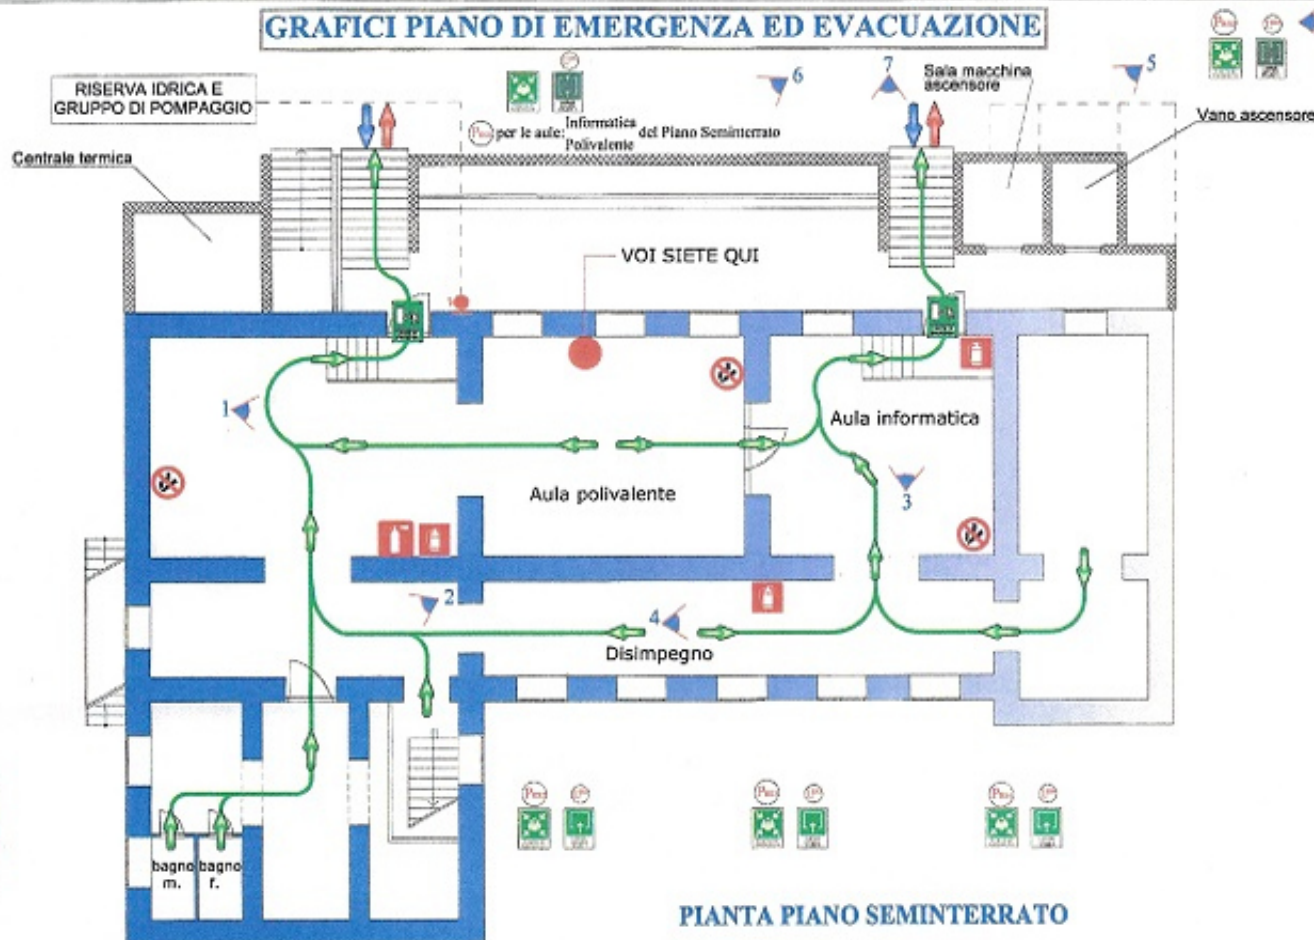

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

LEGENDA VIE DI ESODO

	Via di esodo primaria
	Uscita di emergenza
	Accesso ai locali
	Uscita verso luogo sicuro
	VOI SIETE QUI

SEGNALETICA ANTINCENDIO

	Estintore a polvere
	Vietato fumare
	Punto di raccolta
	Rampa di accesso per portatori di handicap (p>8%)
	Idrante antincendio
	Cassetta di primo soccorso
	Luogo sicuro statico
	Luogo sicuro dinamico
	Numerazione aula

NUMERI UTILI SERVIZI PUBBLICI (DLgs 81/08)

ASL NA1 DIPARTIMENTO PREVENZIONE: Via S. Domenico A Corso Europa 11 80177 - Napoli tel. 081/545743	Pronto ENEL: N° telefonico 800-989138 Polizia di Stato: N° telefonico 112 Comando Provinciale V.V.F.F.: N° telefonico 115 Carabinieri: N° telefonico 112 Ambulanza: N° telefonico 118 Gas: segnalazione guasti: 800-553000 / 800-904277	Ospedale di zona: S. Maria della Pietà Via S. Maria, 1 - 80039 Napoli ASL NA 1 Sud ex NAA tel. 081/8234178 ENEL segnalazione guasti: 800-111076 / 800-550 Carabinieri Comando Stazione Saviano Via Merito (piazza Luigi, 25) tel. 081/8234178 - 081/8234178 Acqua segnalazione guasti: 081/7884401 / 080-904277
--	--	--

Il tecnico

ING. VINCENZO D'ASCIA
PROFESSIONISTA
N° 13183
C.O.P. 13183

Studio di Progettazione e Consulenza
CERTIFICATO IN CENET/IN/2014/A

Ing. VINCENZO D'ASCIA
Sede operativa: Via Marina di Napoli 11 - 80139 - Napoli (NA)
Tel. e Fax: 081/8234178 - 081/8234178
e-mail: v.dascia@studioascia.it

VISTE FOTOGRAFICHE

